

Calculan que el DF pierde 11 mil litros por segundo por falta de inversión

Reprocha Conagua fugas

► Confirma Ardavín que los trabajos en el Cutzamala terminarán el sábado

Iván Sosa

El Sistema Cutzamala, proveedor de 27 por ciento del agua recibida en la Ciudad, carece de fugas, pero el restante 73 por ciento, que surge de pozos y manantiales, se pierde en su mayor parte por falta de inversiones en el Distrito Federal, expuso la Comisión Nacional del Agua.

“El Gobierno federal entrega con el Cutzamala 9 mil litros por segundo, pero en fugas (del agua surtida por pozos y manantiales) se van 11 mil litros por segundo, lo que significa que se pierde más de lo que da el acueducto”, expuso el subdirector de Conagua, José Ramón Ardavín.

Al supervisar en la planta Berros, la potabilizadora del Cutzamala, los trabajos de sustitución de una válvula de esfera, Ardavín planteó que el corte total de agua del acueducto terminará el sábado al anochecer, por lo que el domingo volverán a fluir al DF

los 9 mil litros, de un total de 15 mil, entregados por el acueducto.

“Aportamos la cuarta parte y las otras tres cuartas partes son responsabilidad del GDF, que tiene un sistema muy ineficiente de distribución, en particular por las fugas que van de 33 a 40 por ciento”, apuntó Ardavín.

Reconoció que al Sistema de Aguas del DF le toma de dos a tres días, adicionales al corte, regularizar el suministro a la población, pero eso se debe, entre otras razones, a que no puede restablecer el flujo a toda presión, para rellenar tinacos y cisternas, porque eso detonaría aún más las fugas.

“El DF tiene que invertir en la instalación de más tanques de almacenamiento, al igual que requiere destinar recursos para sectorizar la red de distribución, de modo que en áreas aisladas tenga control sobre los volúmenes que entren y los que salen, sin afectar al resto del sistema”, dijo Ardavín.

Monterrey y Guadalajara, mencionó, pierden en fugas alrededor de 2 mil litros por segundo, 26 por ciento; muy inferior a los 11 mil litros, 33 por ciento, del DF.

A partir del siguiente trimestre,

Ardavín aseguró que Conagua buscará que los mil millones de pesos de recursos federales otorgados al programa de agua potable y saneamiento de zonas urbanas (Apazu) sean canalizados a obras que reduzcan las pérdidas por fugas.

Sobre la queja del Sistema de Aguas de que hasta el año pasado, Cutzamala le entregaba 10 mil litros por segundo, el subdirector de Conagua, agregó que el DF sólo pidió se le entregaran 9 mil litros.


ASÍ LO DIJO

“Es incomprensible que por la falta de una cuarta parte del abastecimiento, entregado por Cutzamala, se desquicie toda la Ciudad; tenemos que mejorar, Federación y DF, la red de distribución, porque en fugas se pierde más de lo aportado por el acueducto”

José Ramón Ardavín, subdirector de Conagua.



Continúa en siguiente hoja

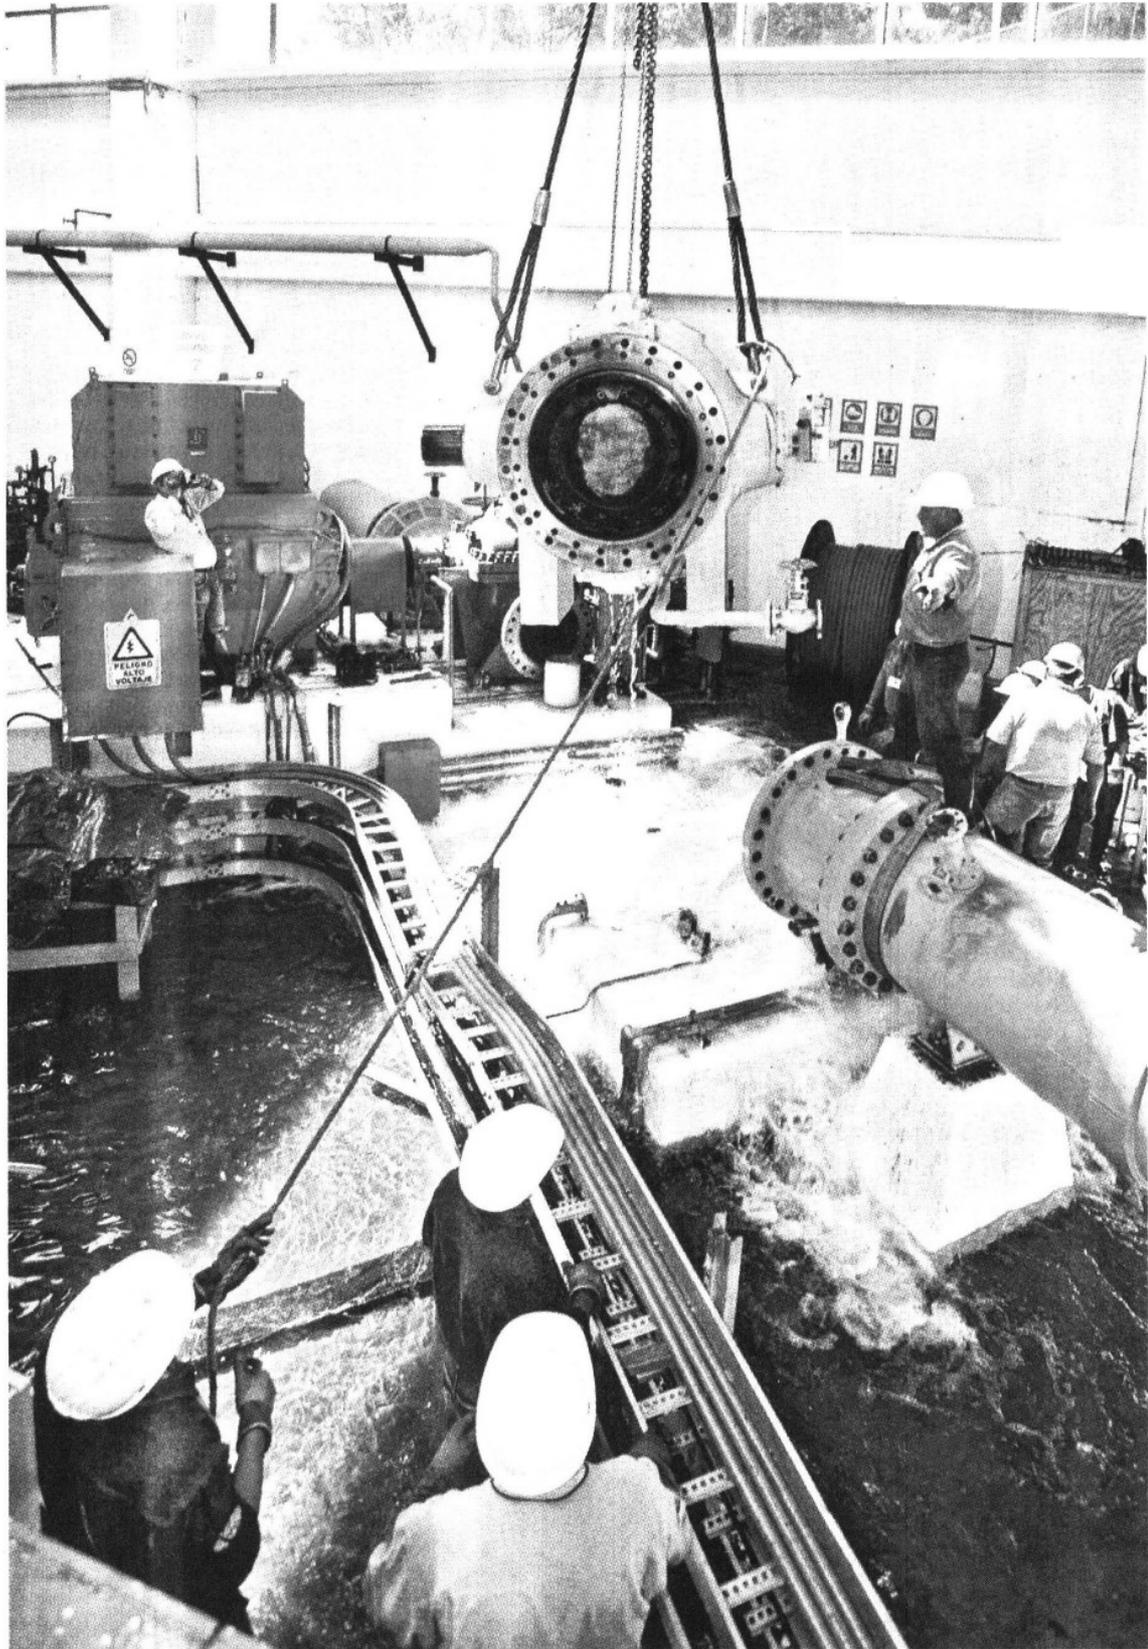

Miguel Fuentes

► Una válvula de 10 toneladas de peso fue cambiada con la participación de decenas de trabajadores.